




ENERGIOPTIMERING

Behovstyring af kapaciteter via automat-spjæld og frekvensformer.

Typisk tilbagebetalingstid 0-2 år.

E3 - BEHOVSTYRING

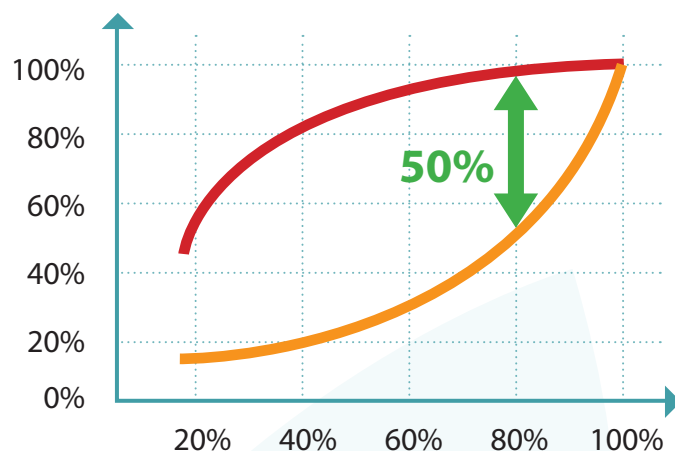

E3 - VENTILATION


Udskiftning af ventilationsaggregater med lav genvindingsgrad til højeffektive genvindingsystemer / varmepumper.

Typisk tilbagebetalingstid 1-4 år.

Udskiftning af traditionelle skærebørde til E3 - skærebørde, som er højeffektive med et lavt energiforbrug for udsugning og dermed også erstatningsluftkapacitet.

Typisk tilbagebetalingstid 1-5 år.


E3 - SKÆREBORDE

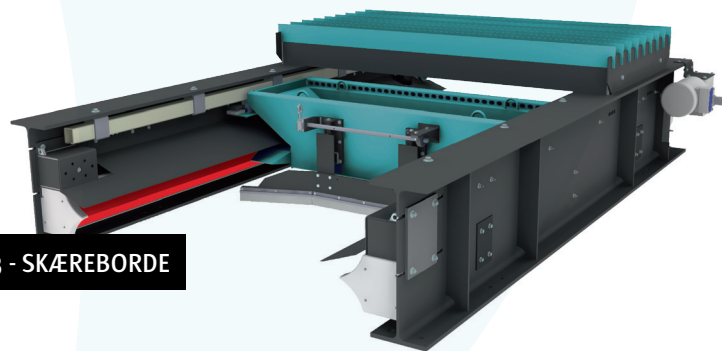

Udskiftning af gamle ventilatorer til nye E3 - højeffektive ventillatorer, samt andre muligheder.

Typisk tilbagebetalingstid 1-4 år.

E3 - VENTILATORER

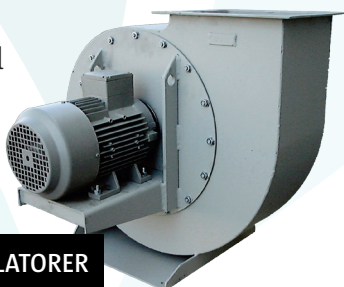

 **ETRECO** A/S

Rosengade 3
6600 Vejen

mail@etresco.dk
www.etresco.dk
+45 21 95 66 88

CVR: 33 38 10 93